




Název stavby:	Sportovní hala u ZŠ Junácká, v Ostravě - Staré Bělé	 Moravská 758/95 Ostrava - Jih PSČ 700 30		
Místo stavby:	k.ú. Stará Bělá, parc. č. 3602/1, 3602/9	Vypracoval:	Stanislav Gajzler	
		Kontroloval:	Ing. Studnička	
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 v zastoupení městského obvodu Stará Bělá Junácká 127, 724 00	Schválil:	Lumír Mokřý	
		Datum:	07/2022	
		Profese:	Silnoproudá elektrotechnika	
Název výkresu:	SCHÉMA ROZVADĚČE RT1	Výkres č.:	09	
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	Měřítko:		
Archivní č. :-		Formát:	297x210	
			Paré :	




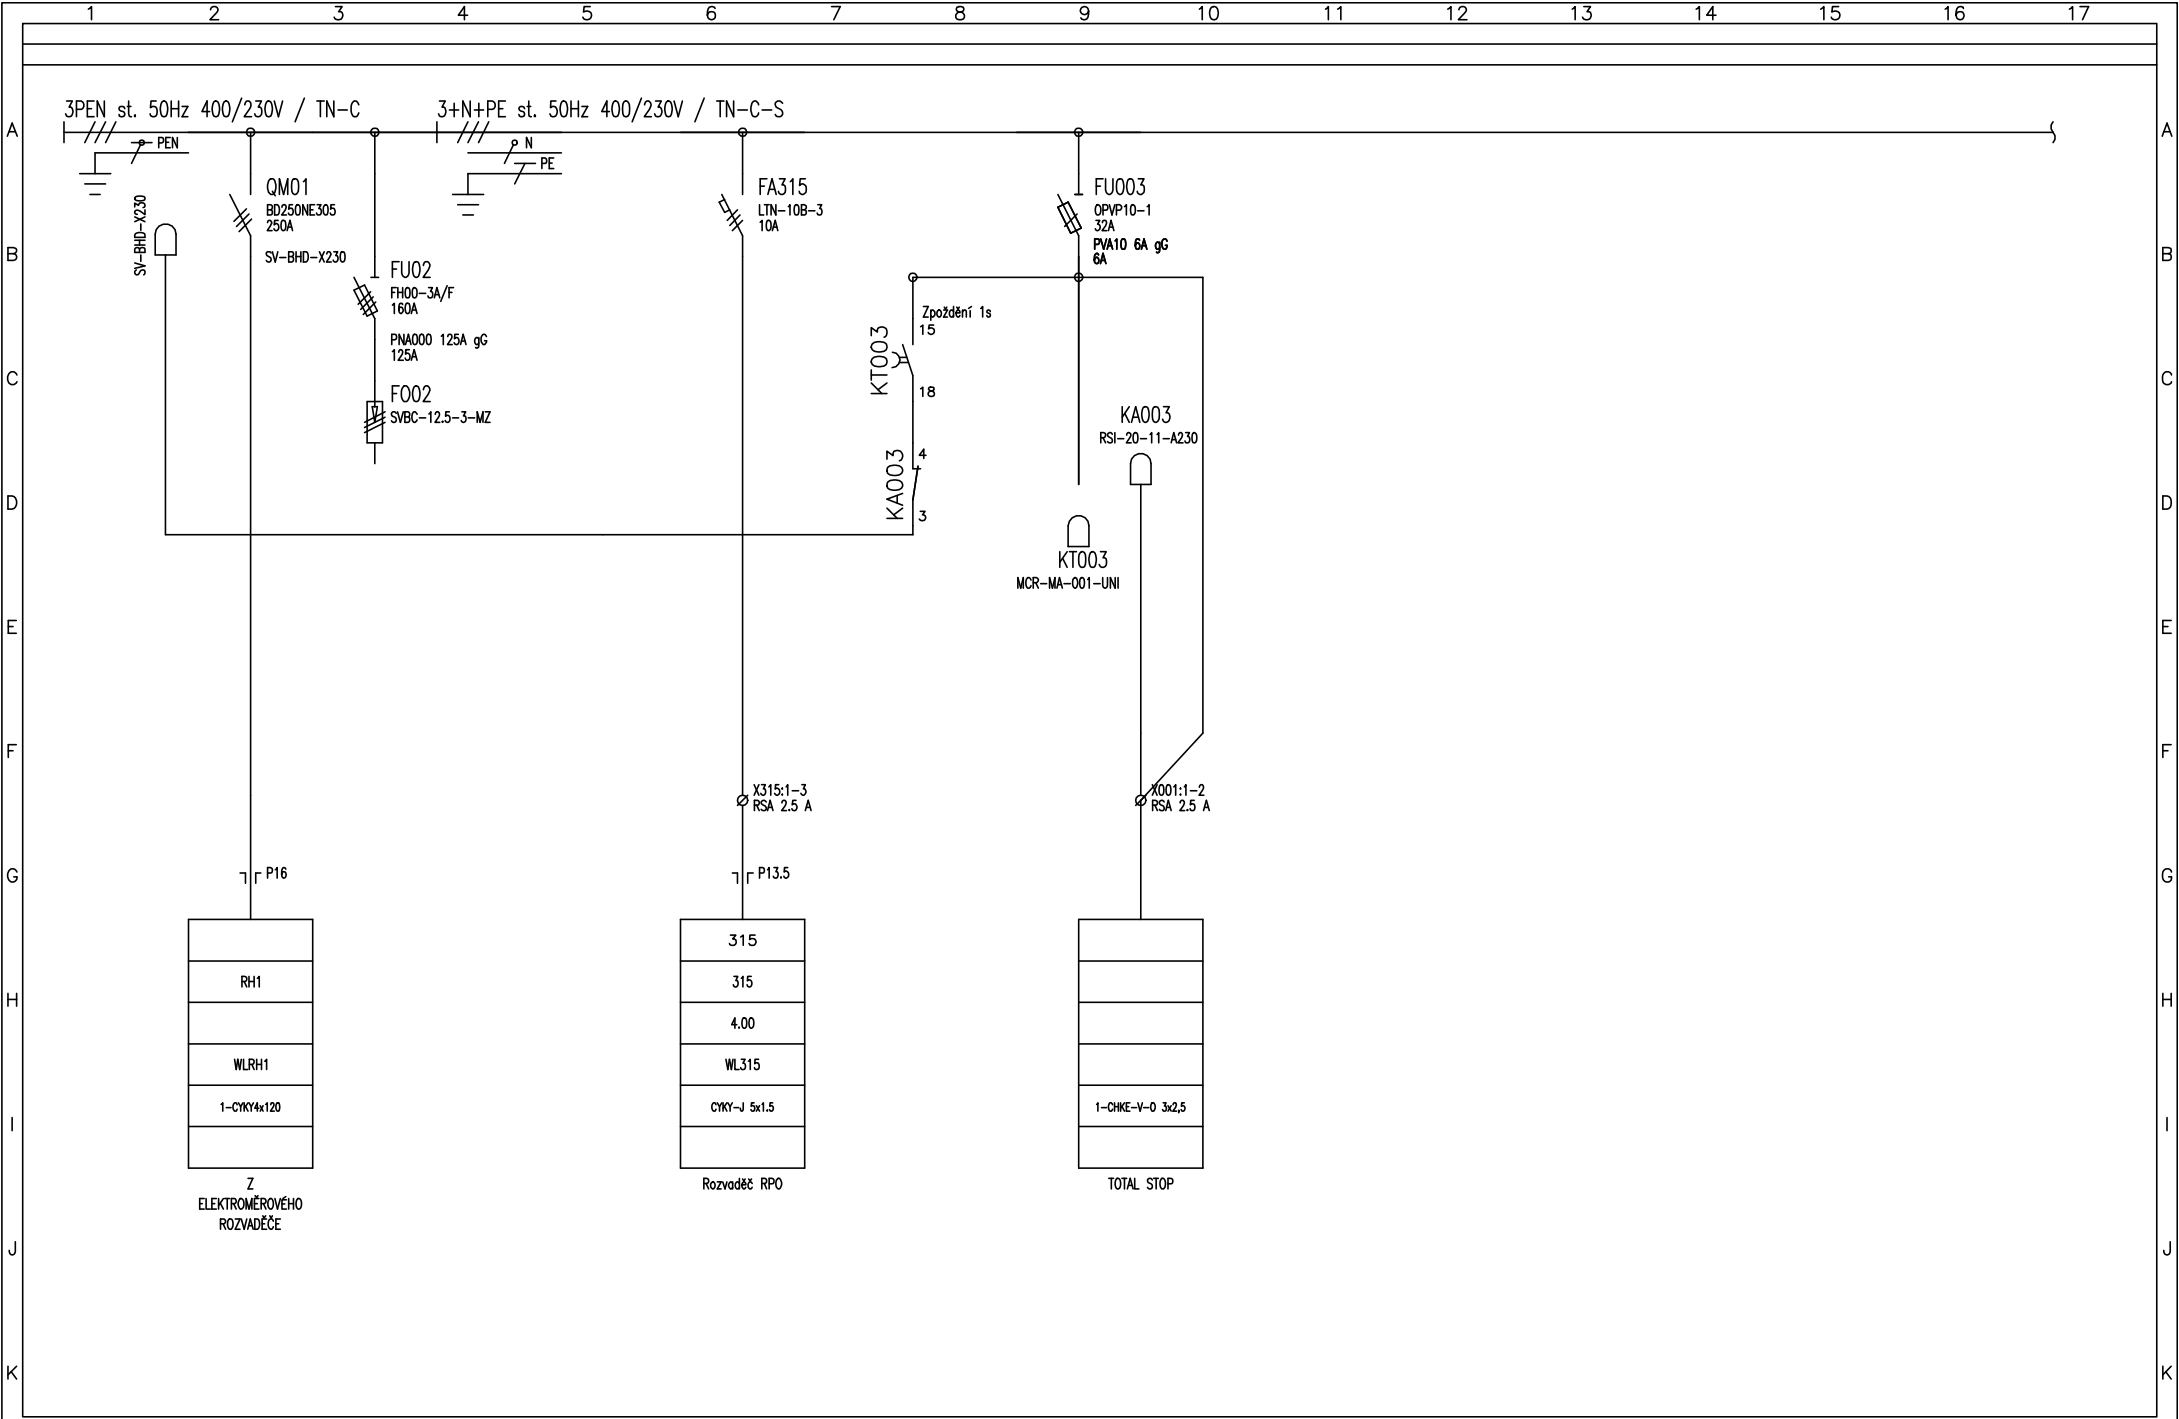


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Gajzler			AKCE: Spostovní hala u ZŠ JUNÁČKA  Silnoproud					Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8				Zak.číslo:		A.K.: 22—082		Listů: 9
Kontroloval: Ing. Studnička								Obsah: Schéma rozváděče RT1				Změna/Datum:		V.č.:		List: 2
Datum : 29.07.2022												Měřítko: 1:1		504		

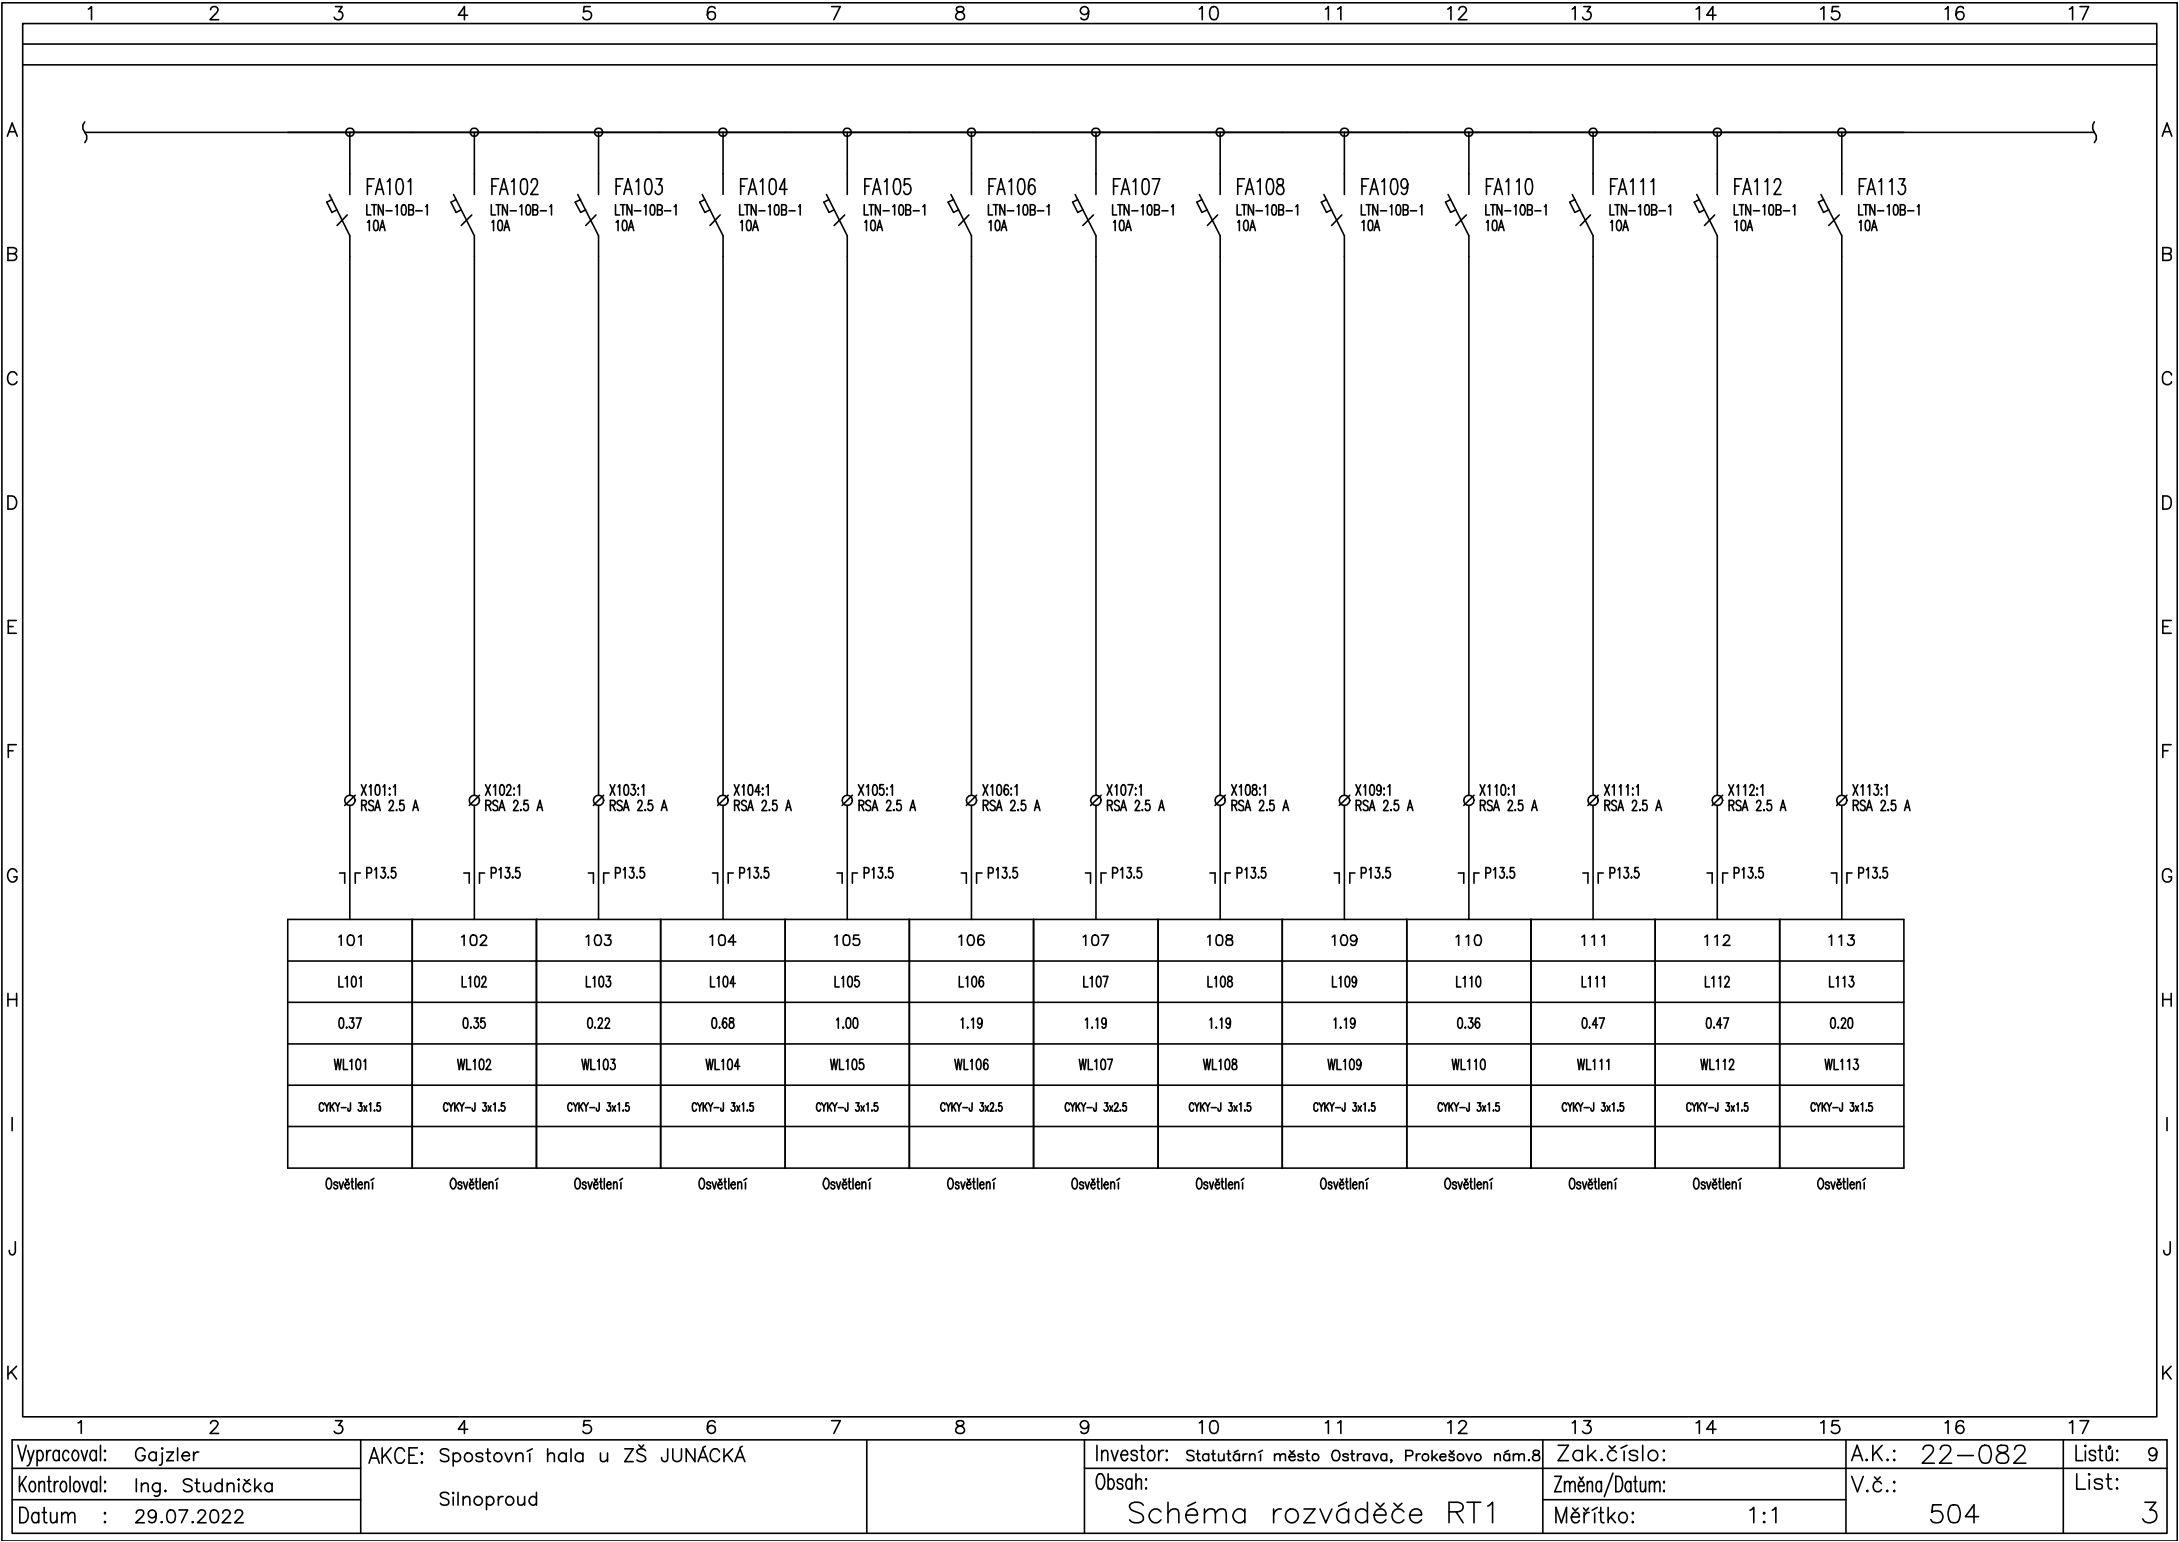

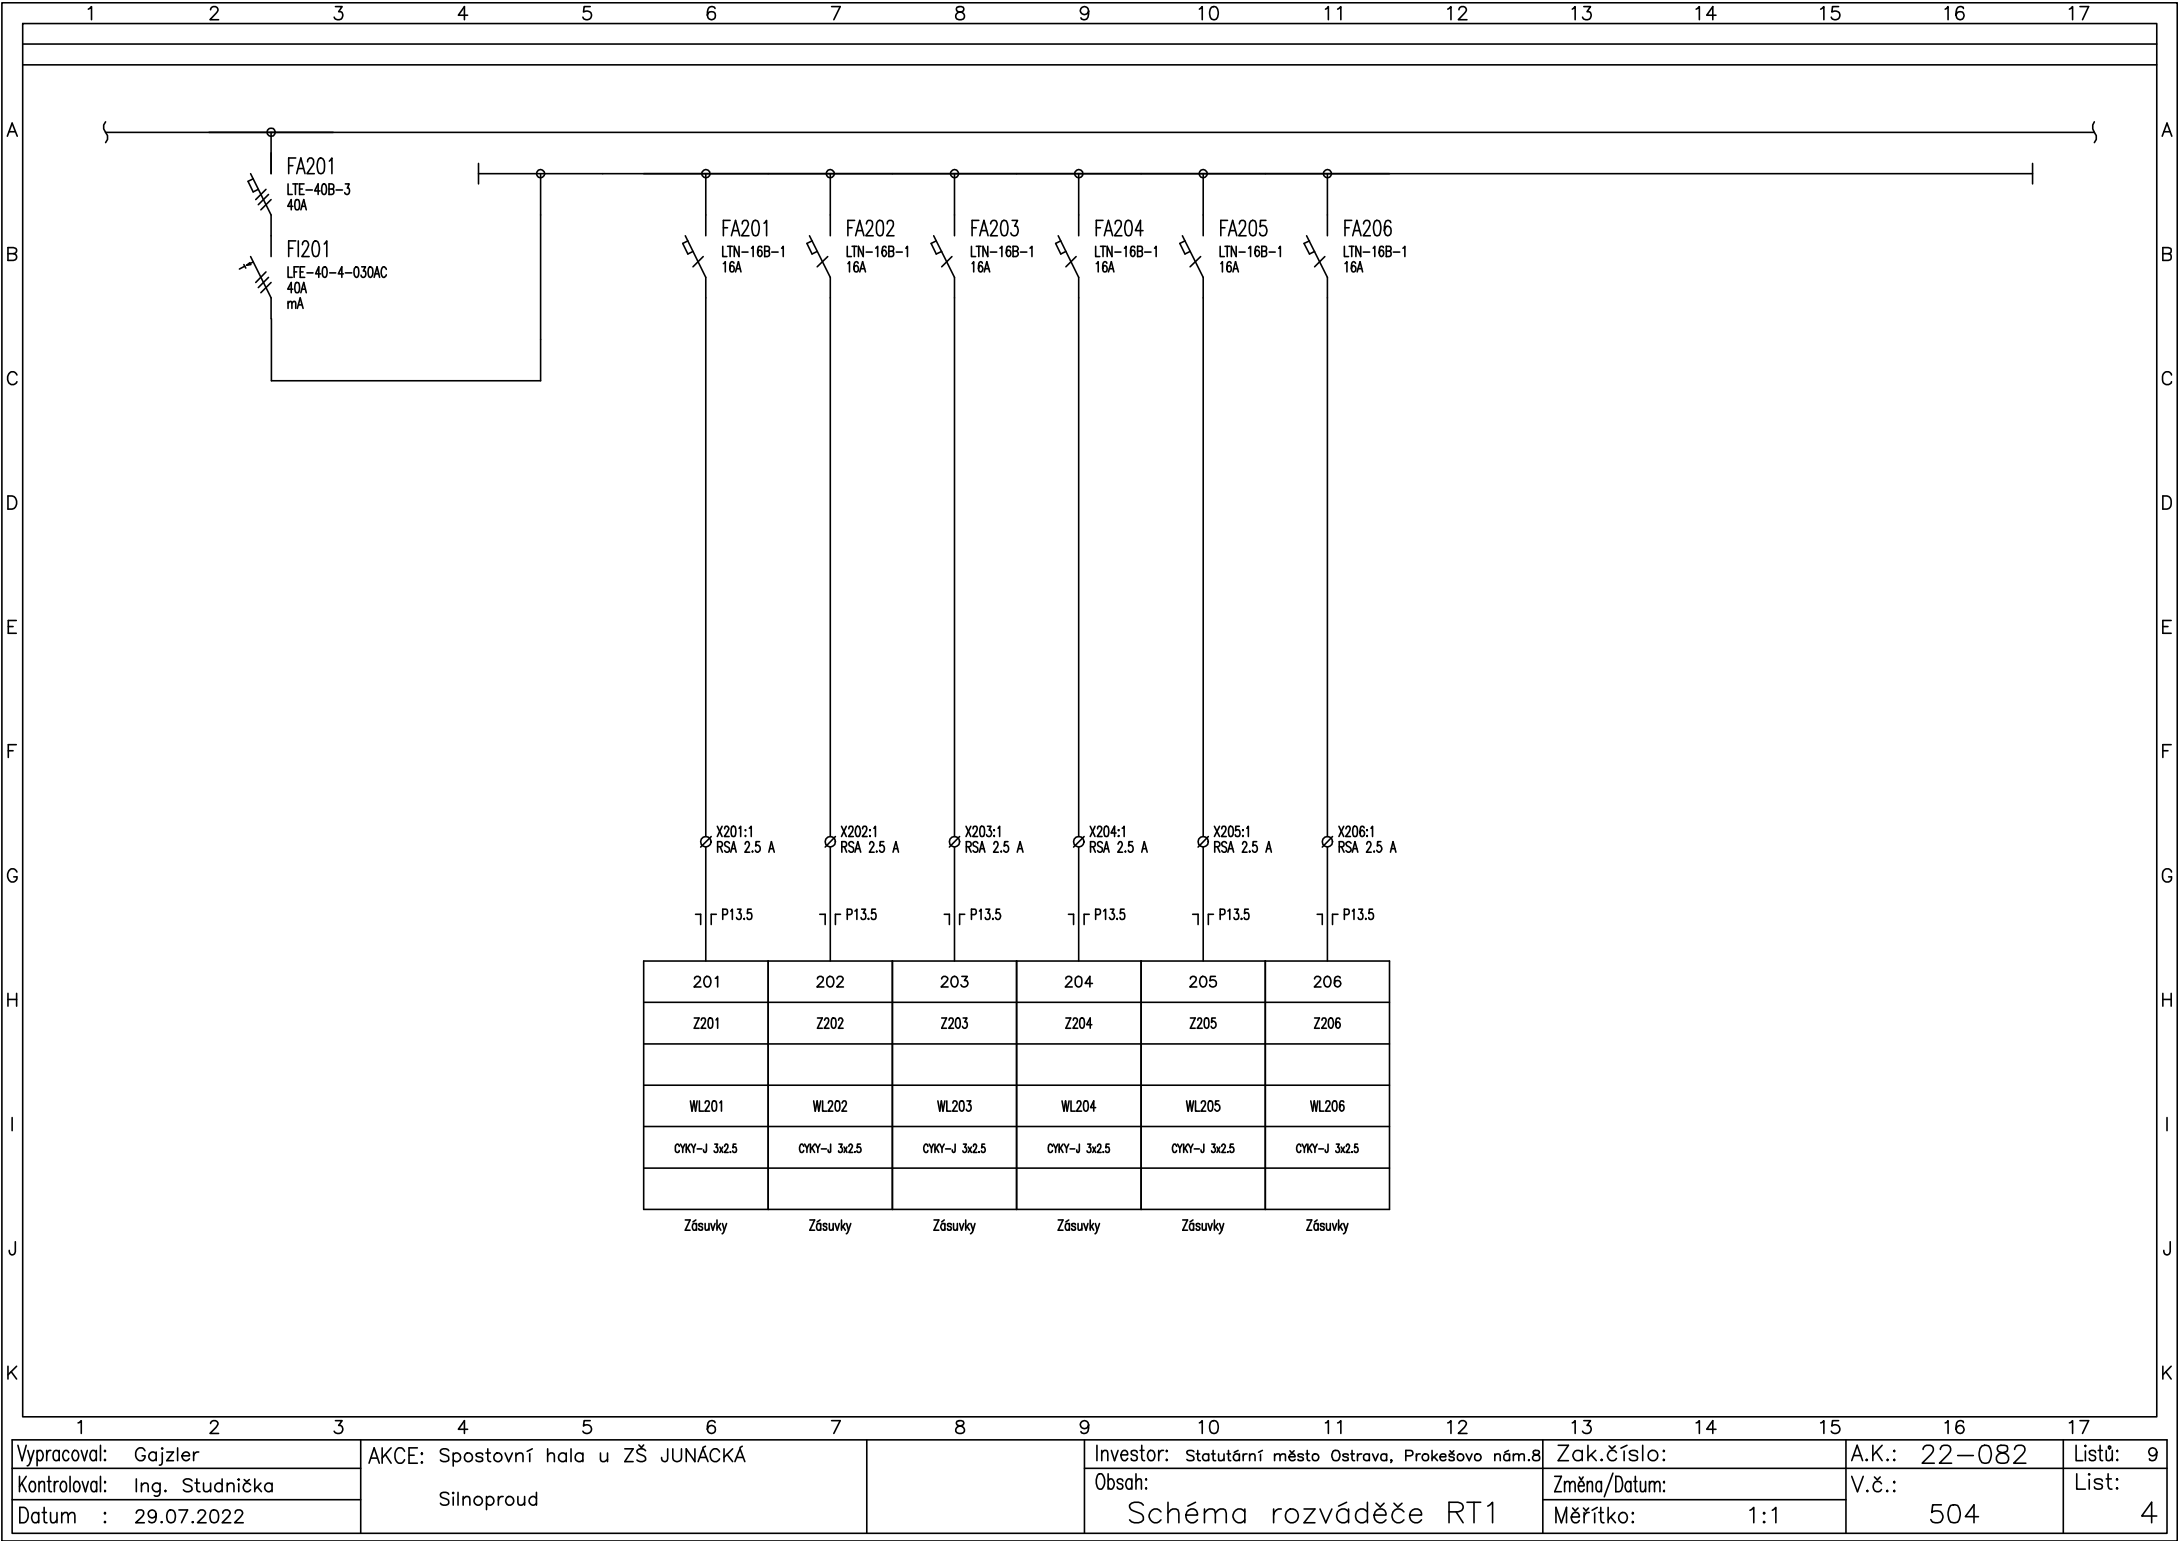


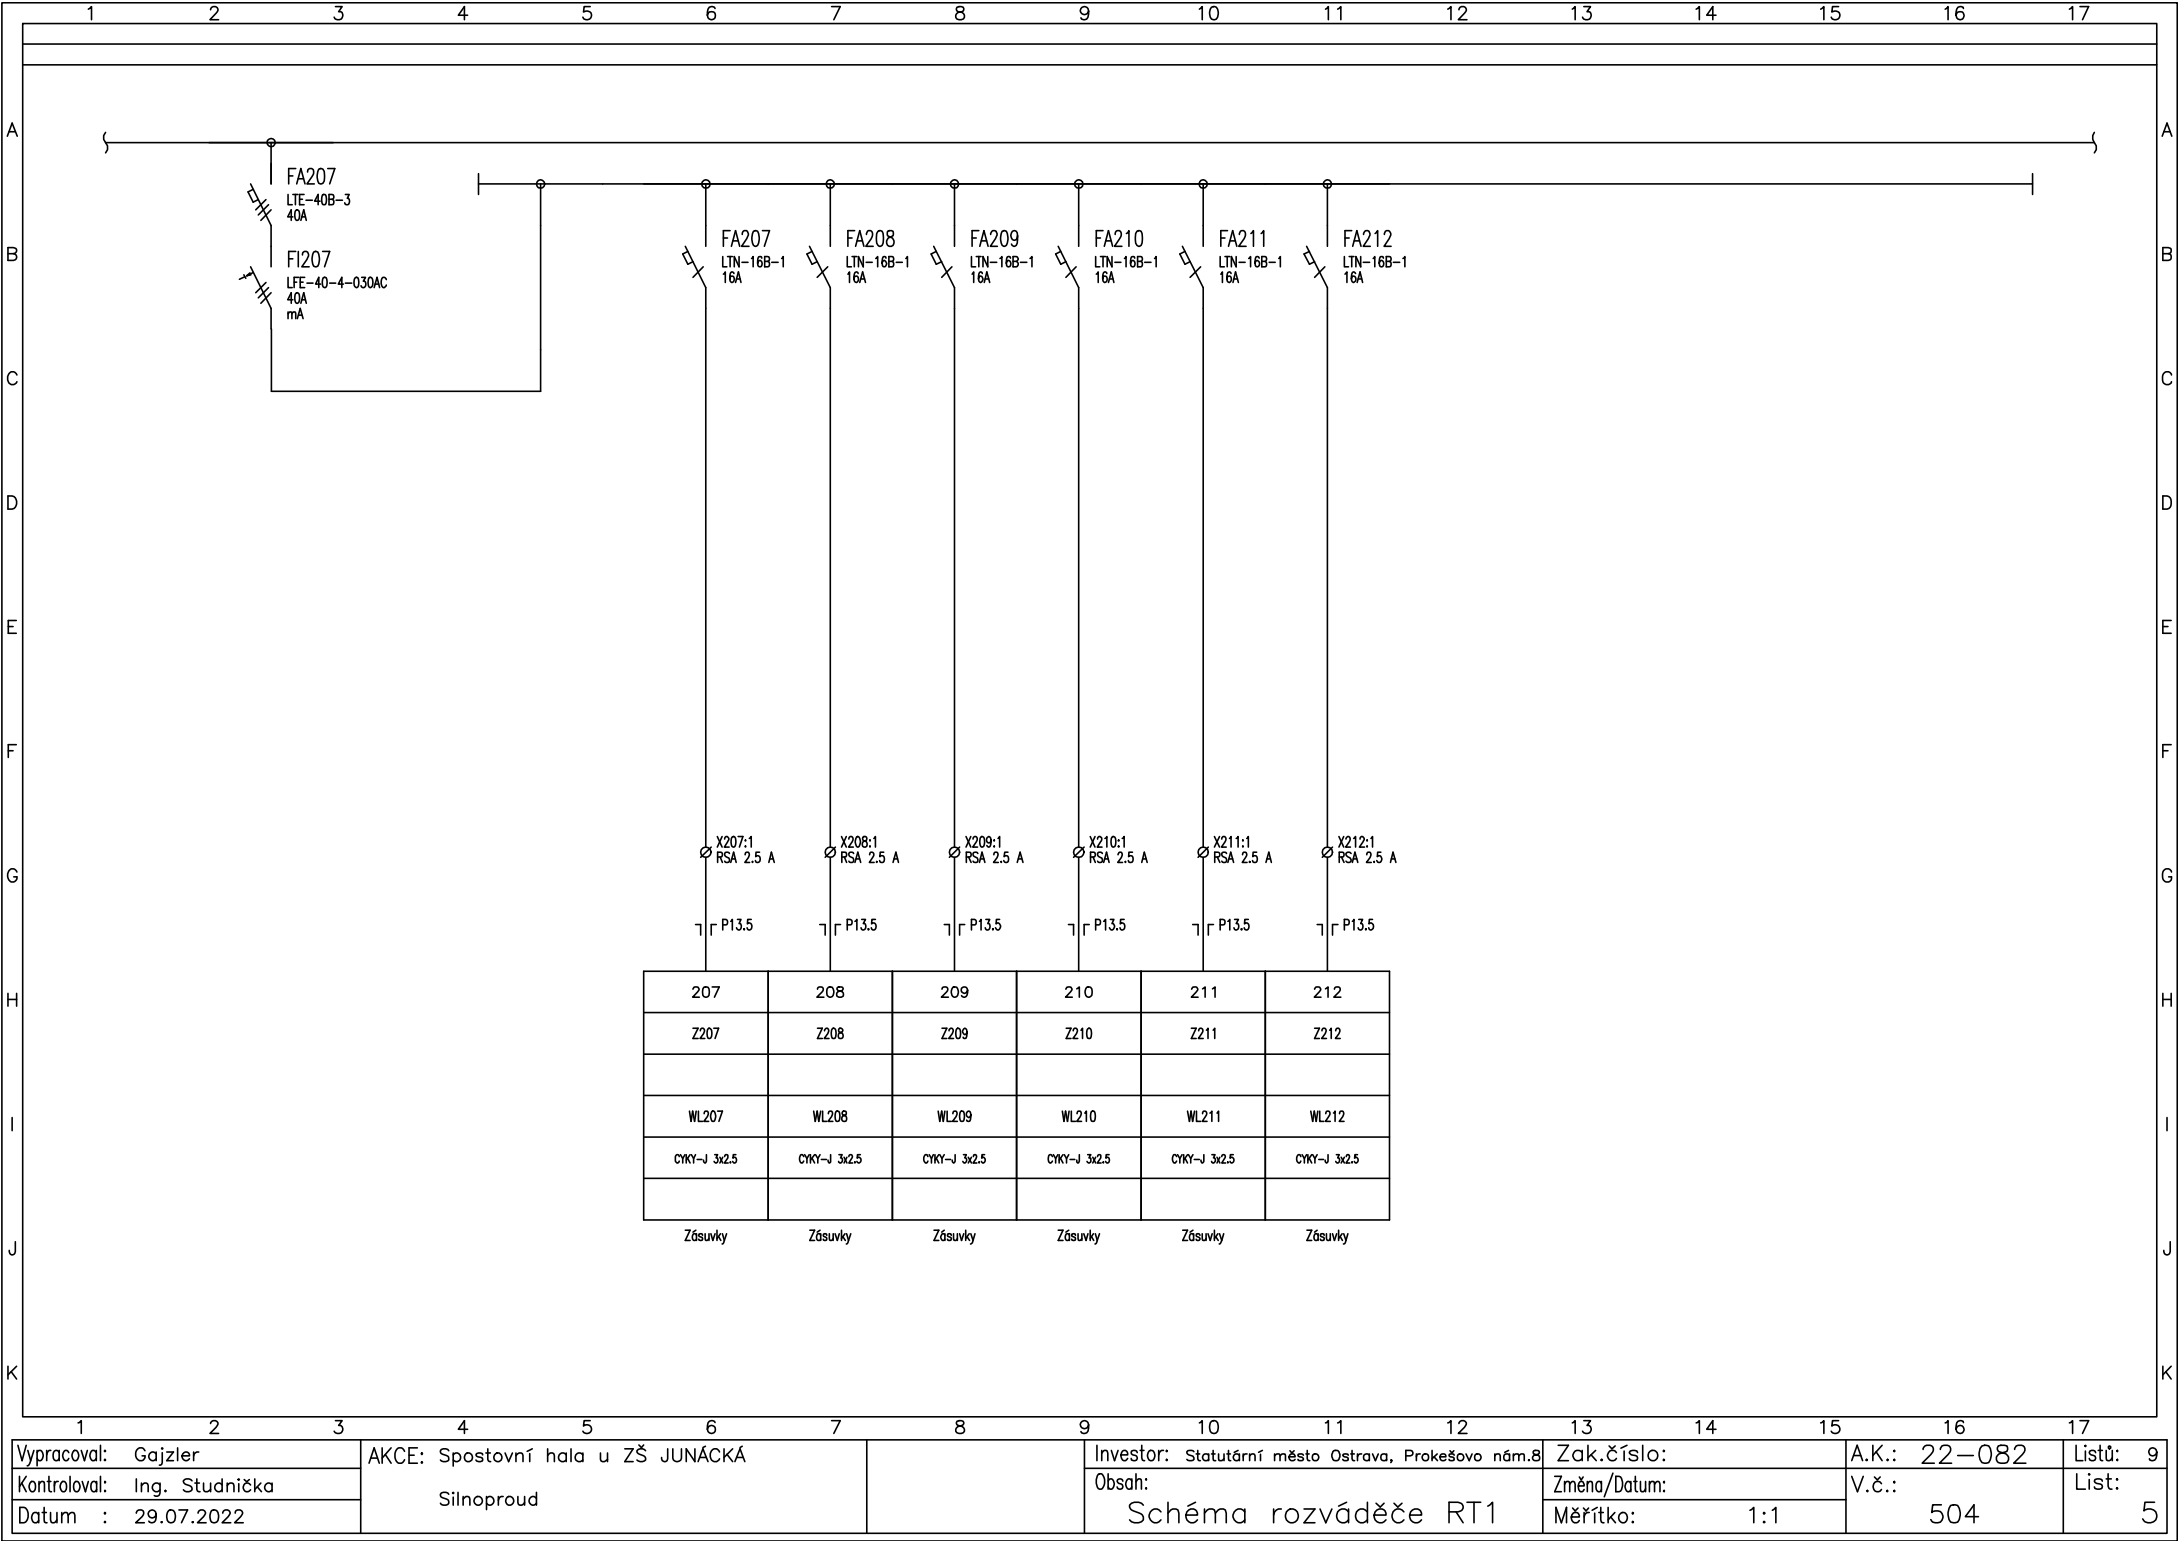

Vypracoval: Gajzler		AKCE: Spostovní hala u ZŠ JUNÁCKÁ  Silnoproud	Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8		Zak.číslo:		A.K.: 22-082		Listů: 9	
Kontroloval: Ing. Studnička			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 29.07.2022			Schéma rozváděče RT1		Měřítko: 1:1		504		5	

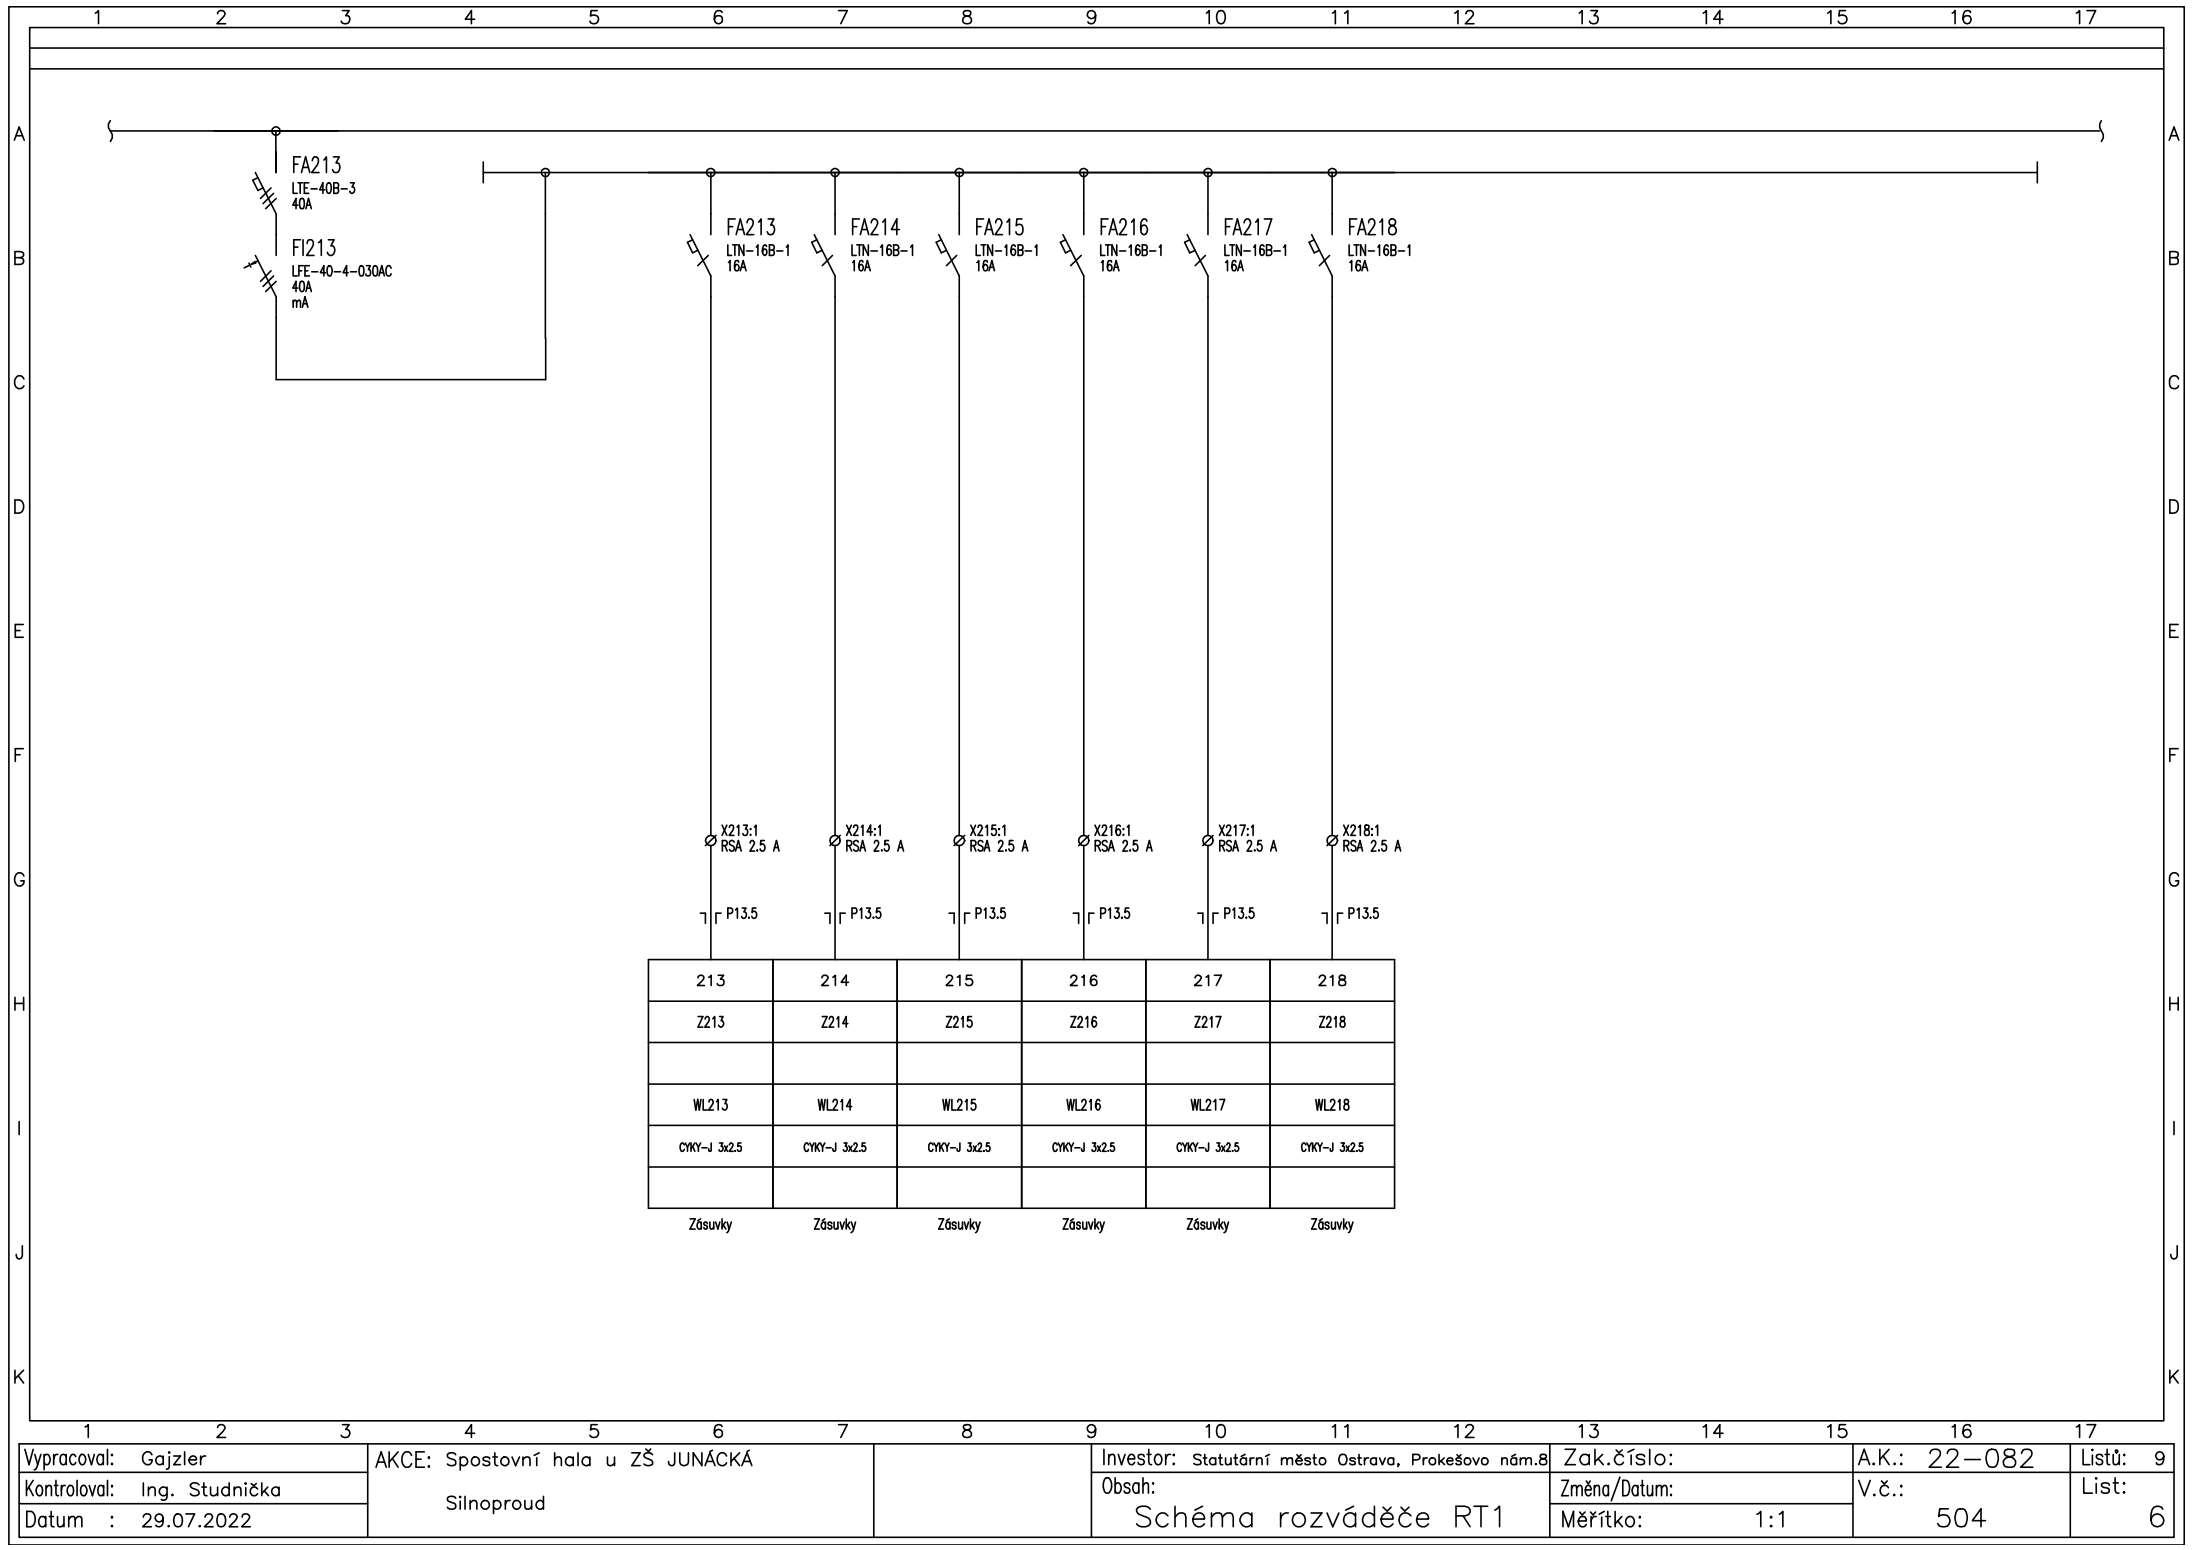



Vypracoval: Gajzler		AKCE: Spustovní hala u ZŠ JUNÁČKÁ  Silnoproud		Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8		Zak.číslo:		A.K.: 22-082		Listů: 9	
Kontroloval: Ing. Studnička				Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 29.07.2022				Schéma rozváděče RT1		Měřítko: 1:1		504		6	

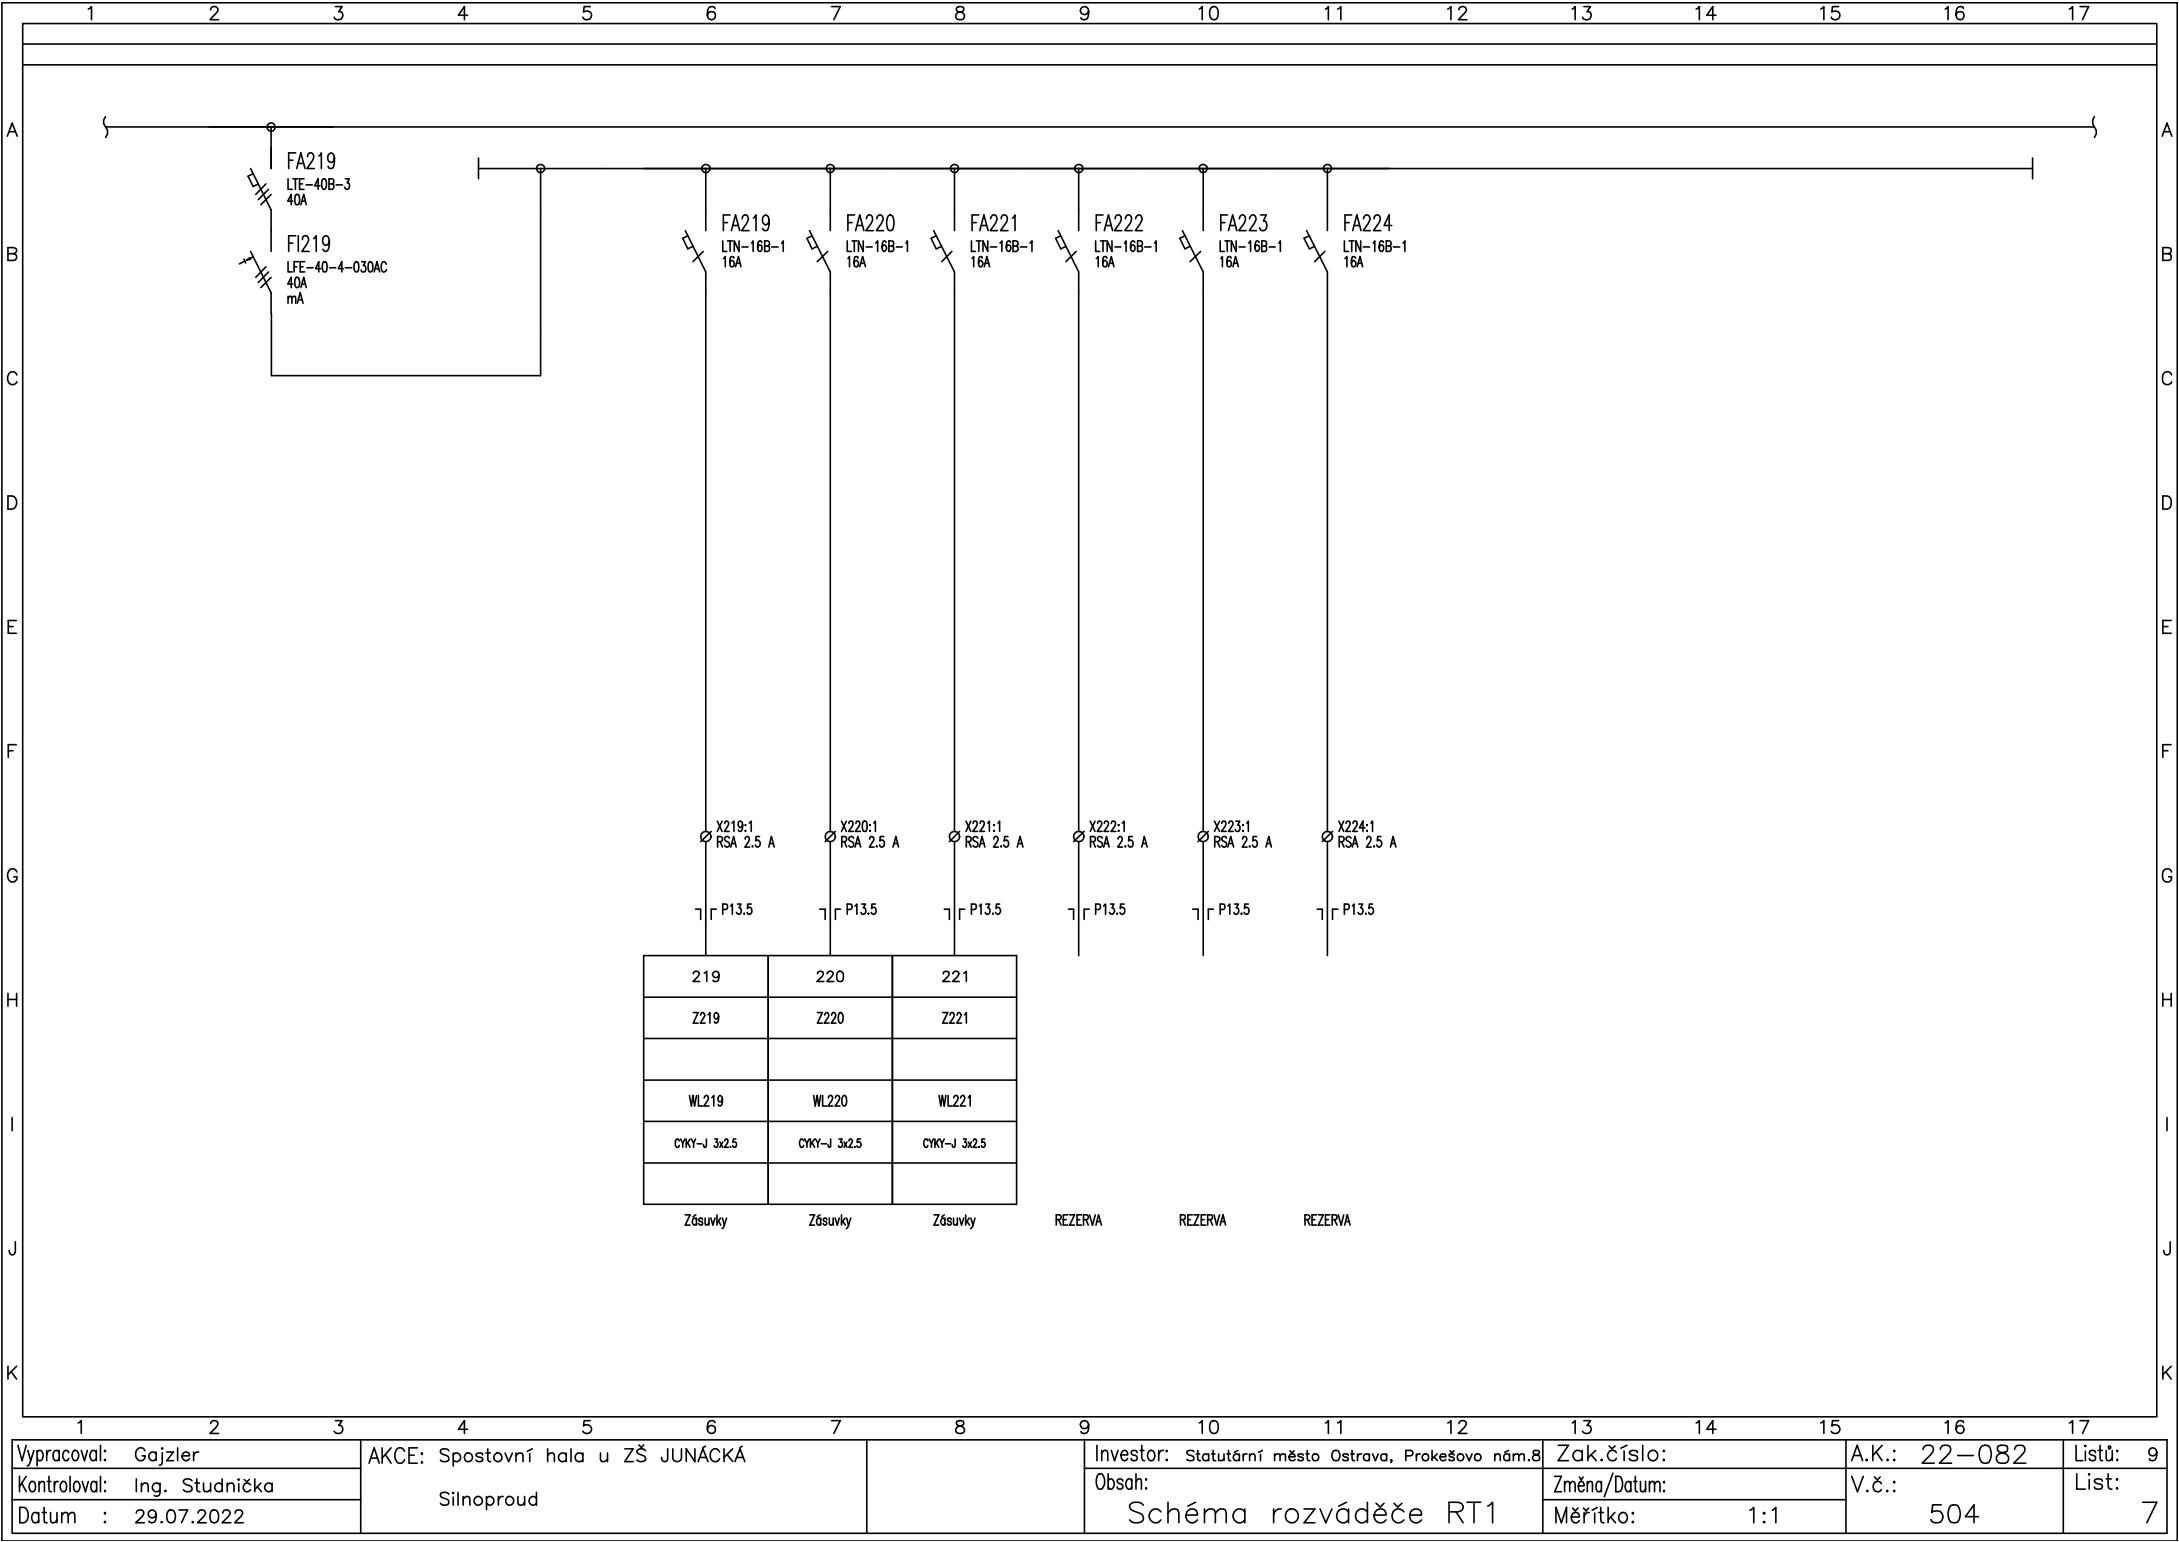

Vypracoval: Gajzler	AKCE: Spoustovní hala u ZŠ JUNÁČKÁ  Silnoproud	Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8	Zak.číslo:	A.K.: 22-082	Listů: 9
Kontroloval: Ing. Studnička		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 29.07.2022		Schéma rozváděče RT1	Měřítko: 1:1	504	7



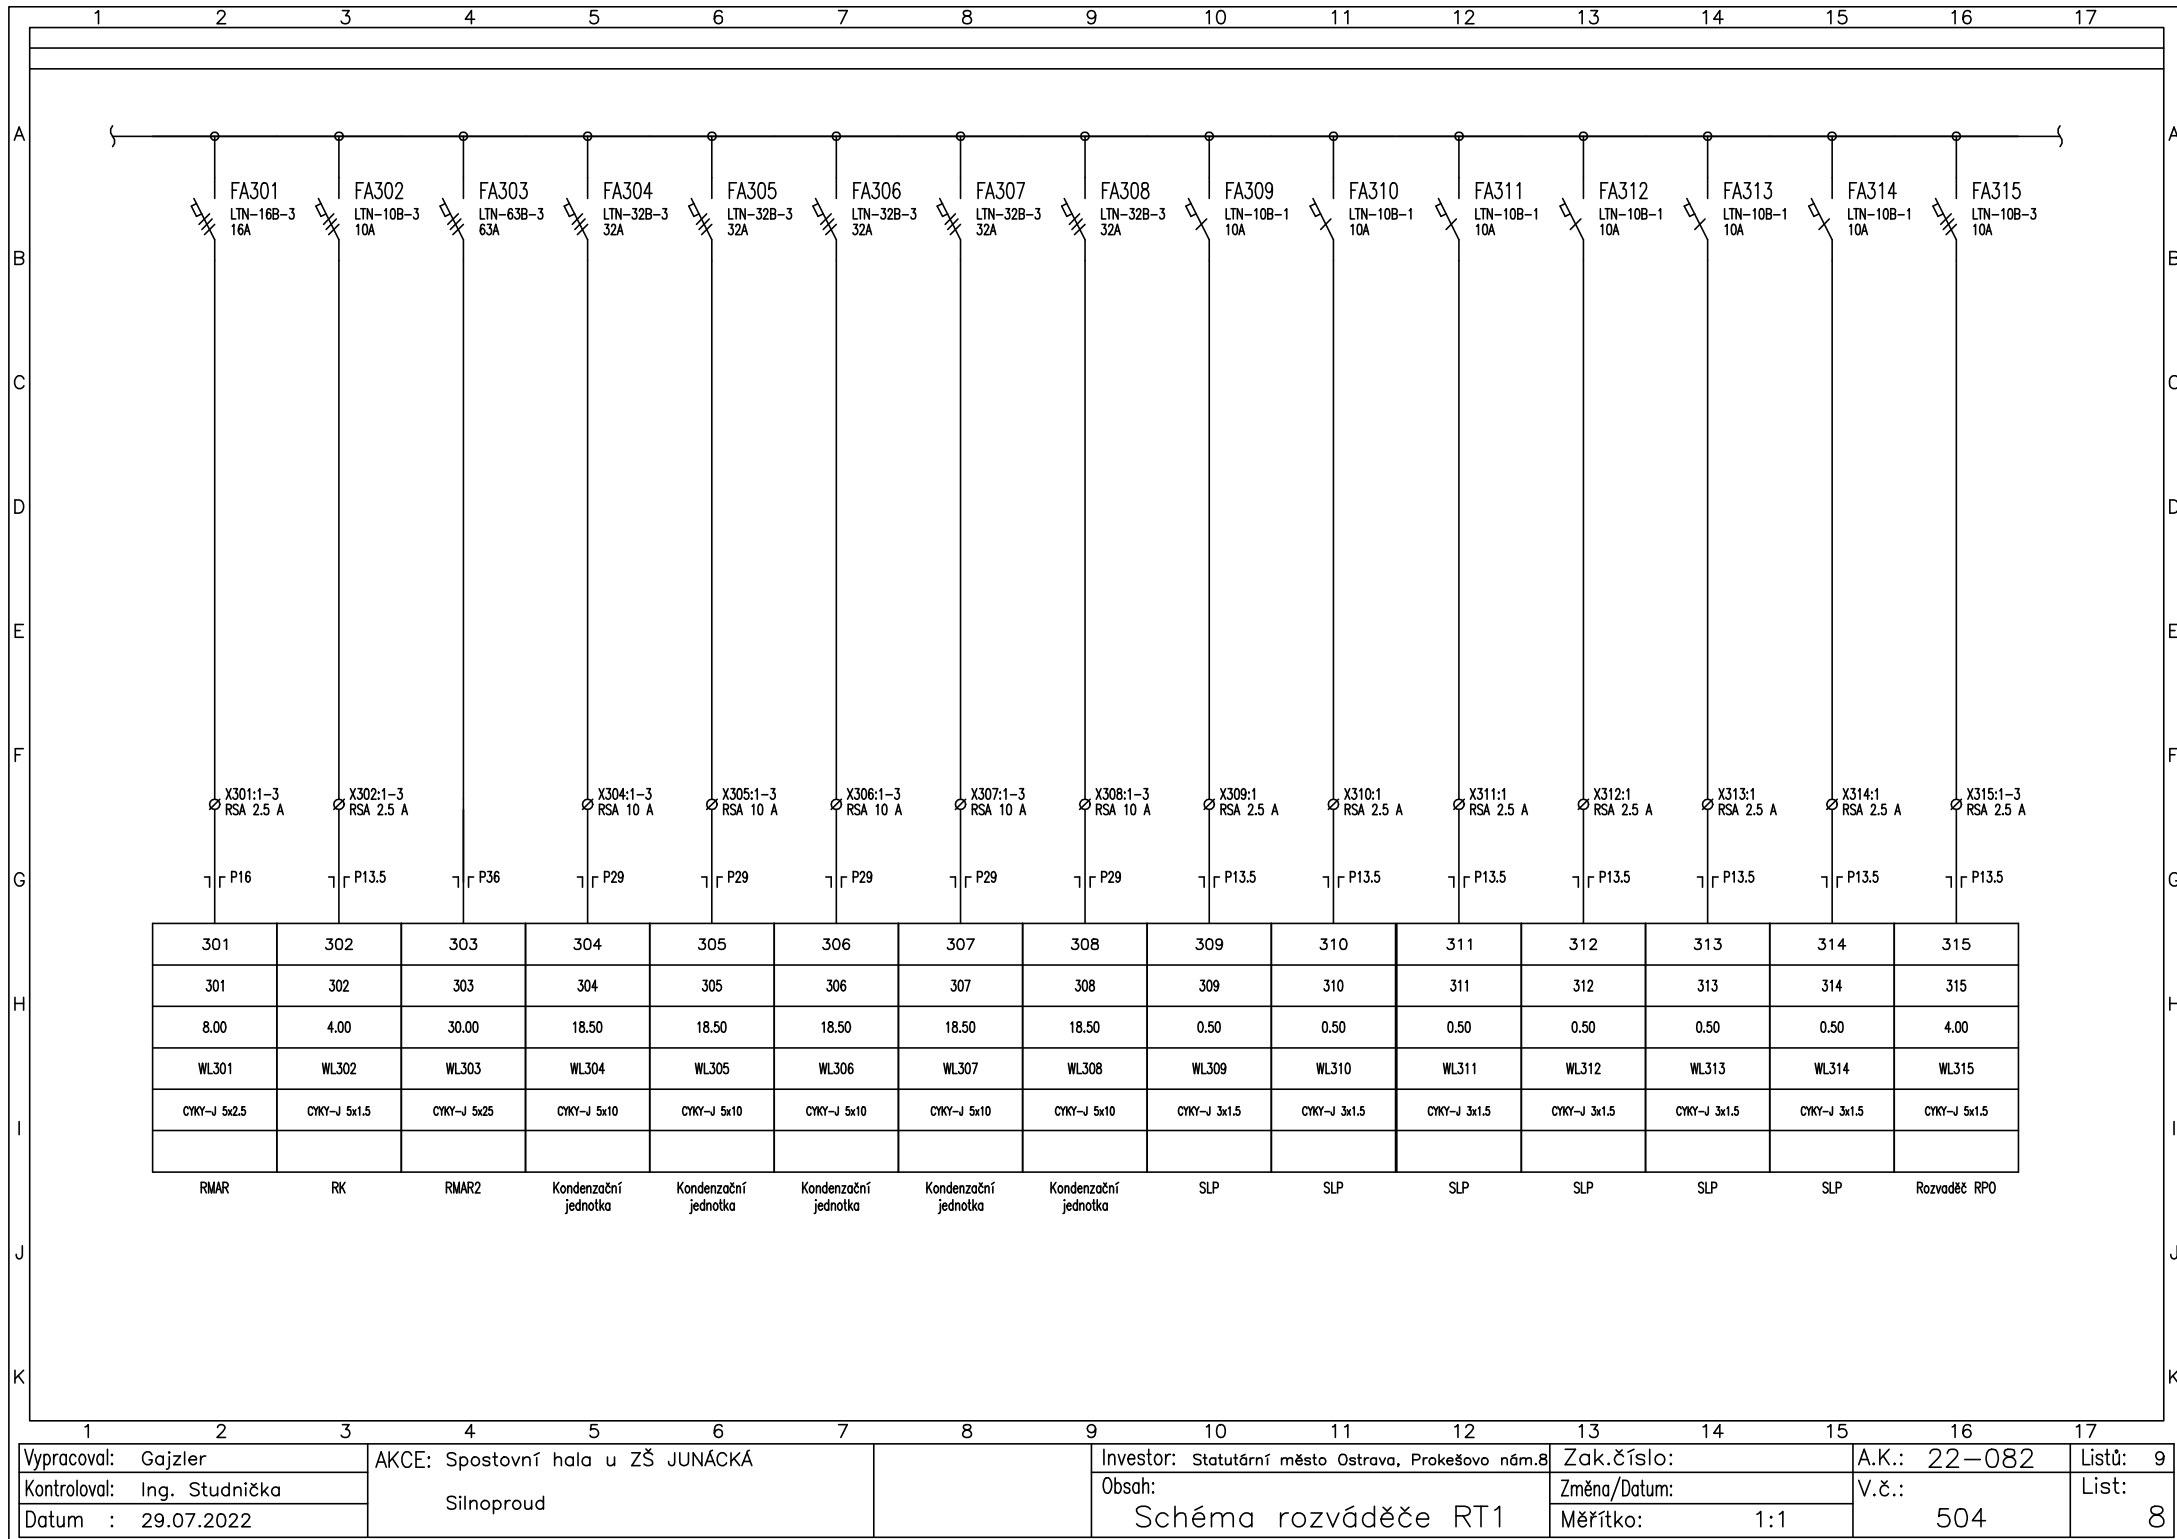

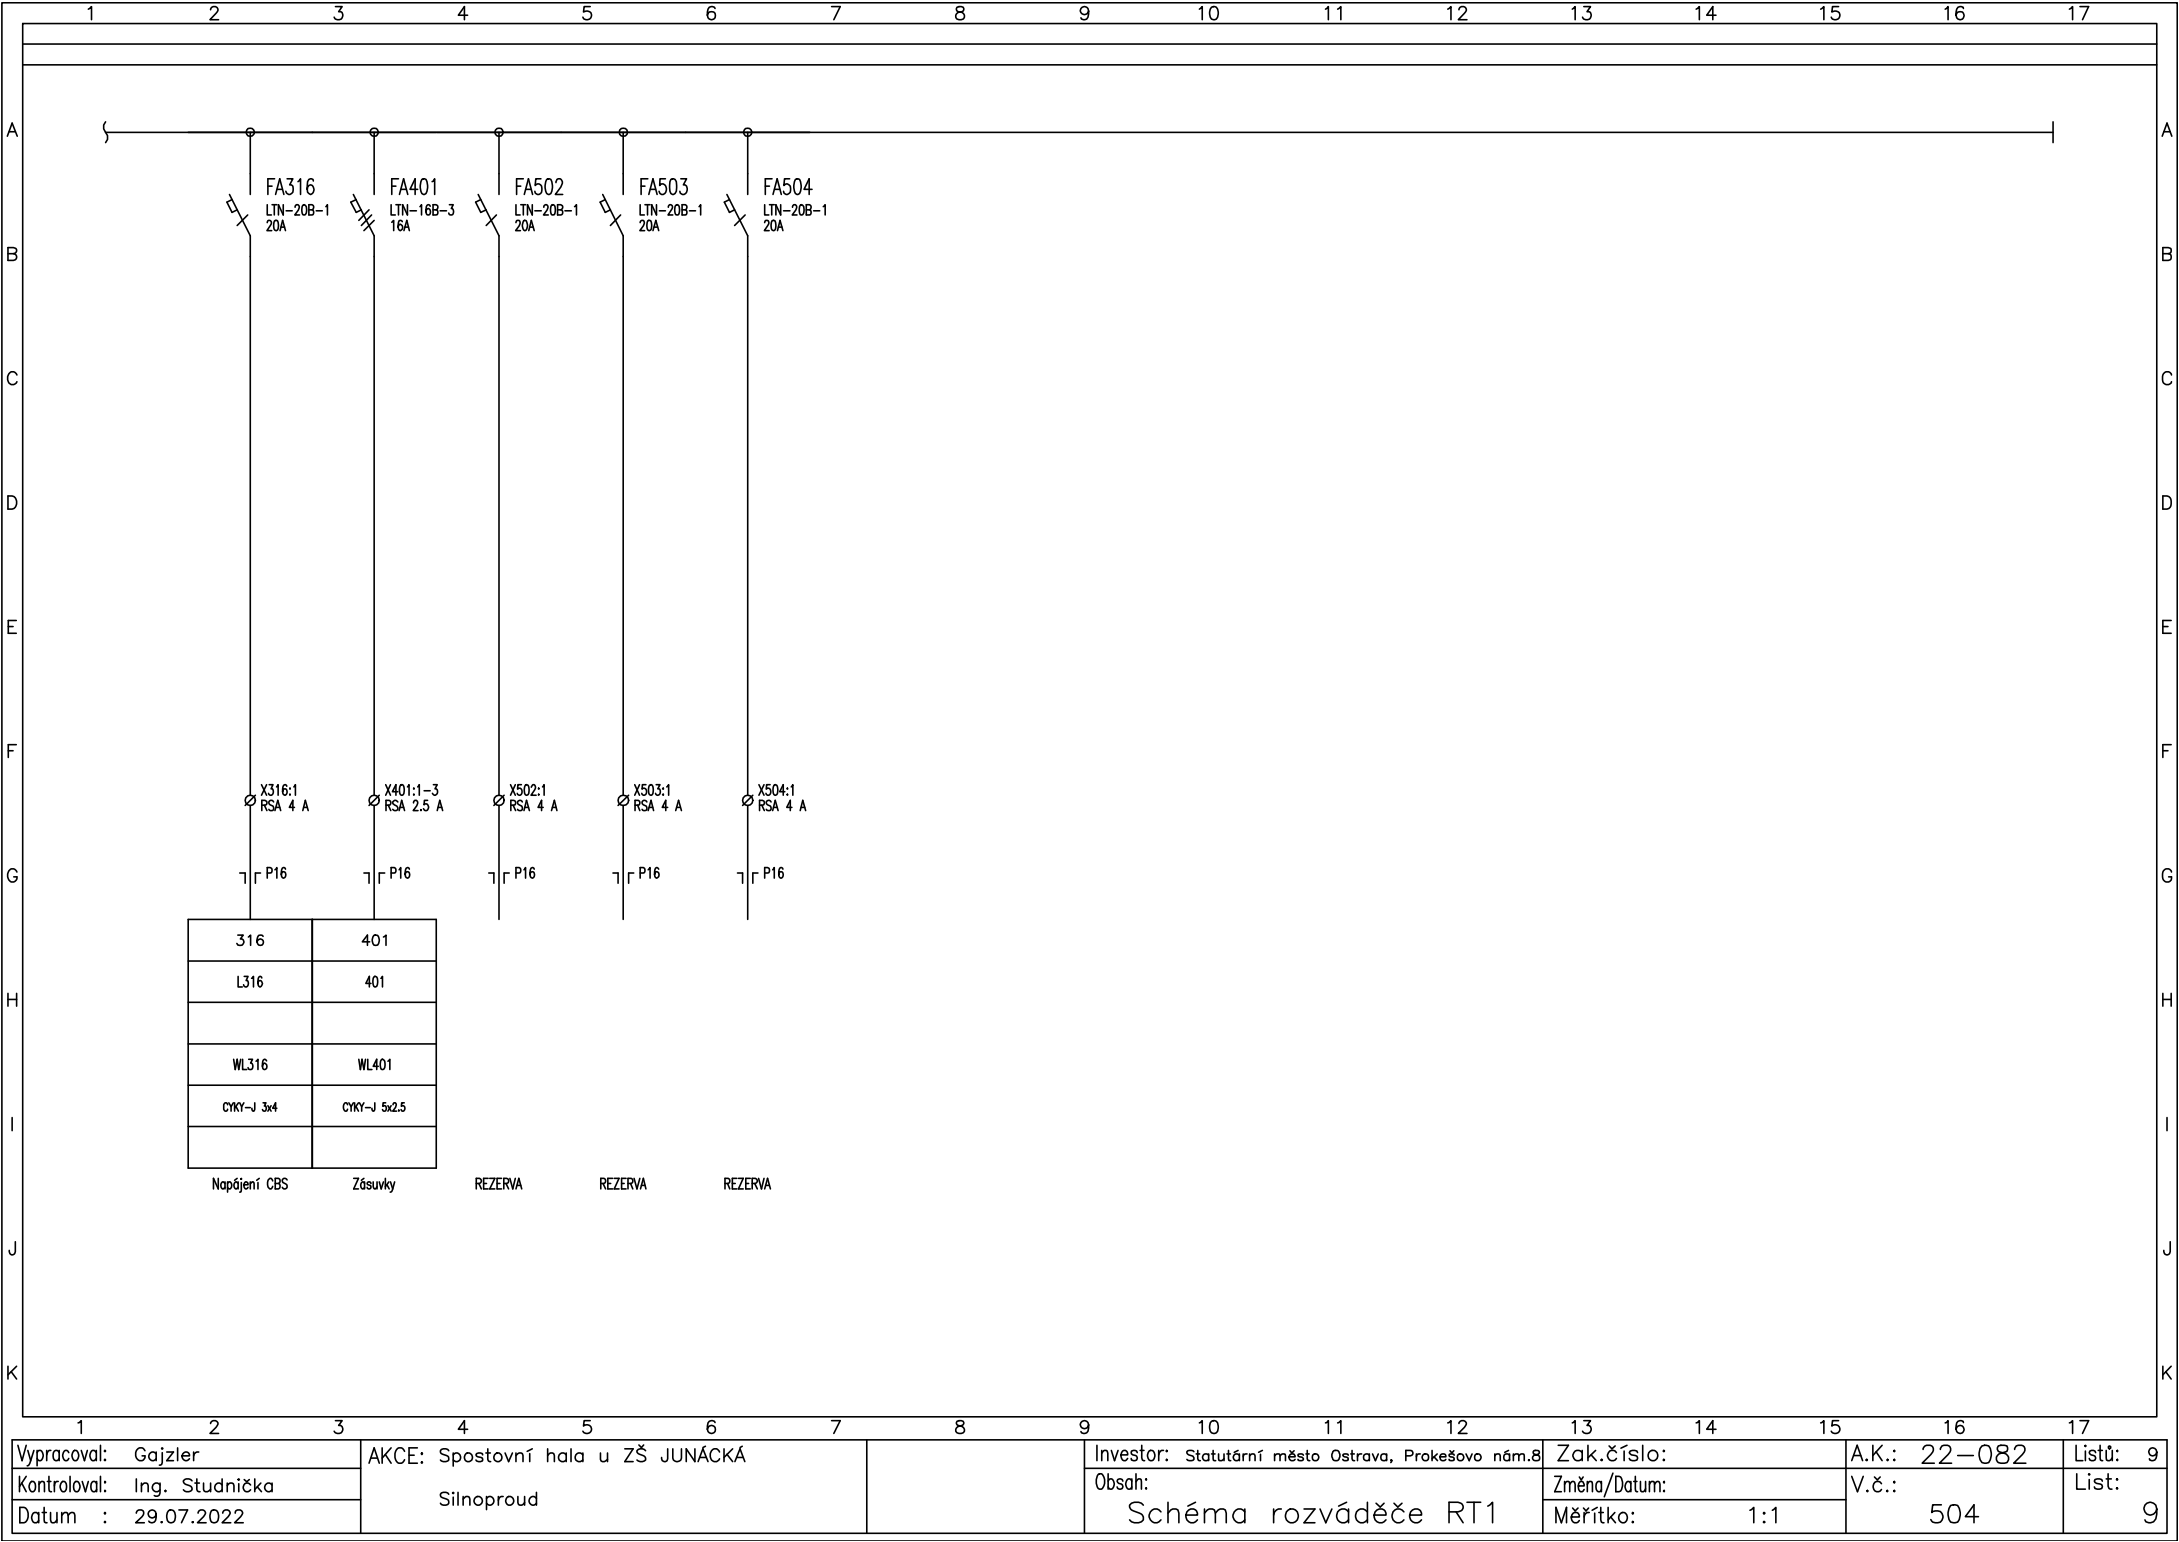

Vypracoval: Gajzler		AKCE: Spustovní hala u ZŠ JUNÁČKA  Silnoproud	Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8		Zak.číslo:		A.K.: 22-082		Listů: 9	
Kontroloval: Ing. Studnička			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 29.07.2022			Schéma rozváděče RT1		Měřítko: 1:1		504		9	